




NOS REF. TER-ART-2022-69112-CAS-178479-G2M4V5

Annexe – Schéma de déclassement EBC -

Lyon, le 15/12/2022

OBJET. Prescription de la Modification n°4 du PLU de la commune de Lentilly

### Une liaison de transport d'électricité se trouve à l'intérieur d'un EBC ?

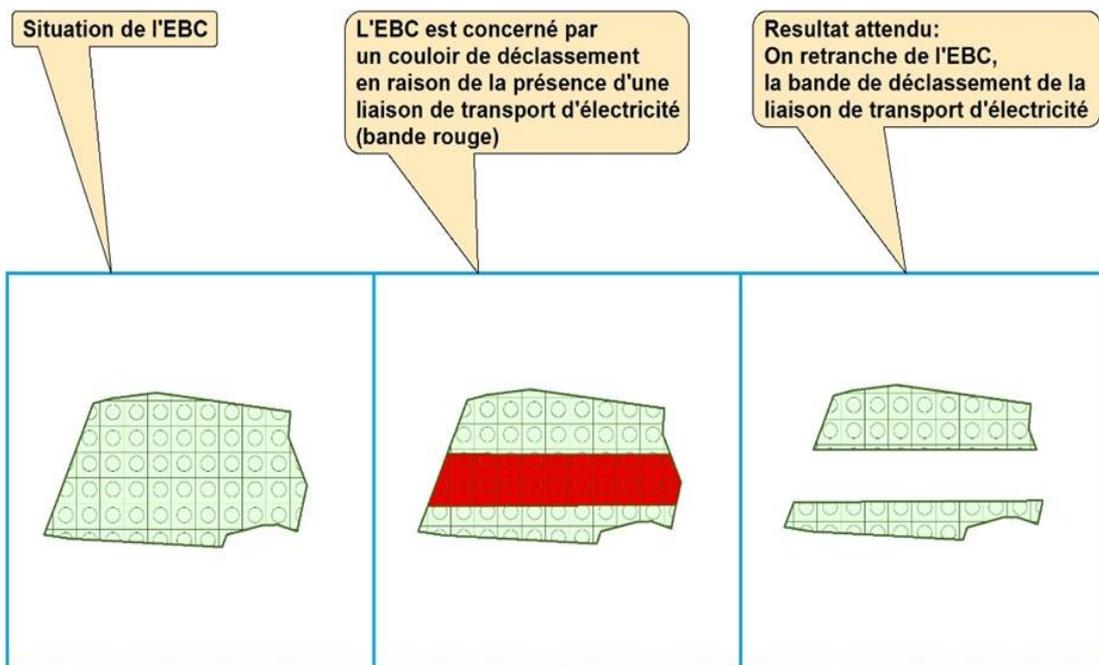

#### Centre développement & ingénierie de Lyon

Service Concertation Environnement Tiers  
1, rue Crépet  
69007 LYON  
TEL : 04.27.86.26.01



[www.rte-france.com](http://www.rte-france.com)